SYSCOM
Alta Tecnología

CONEXIÓN DE PANEL NRX CON CHAPA MAGNETICA

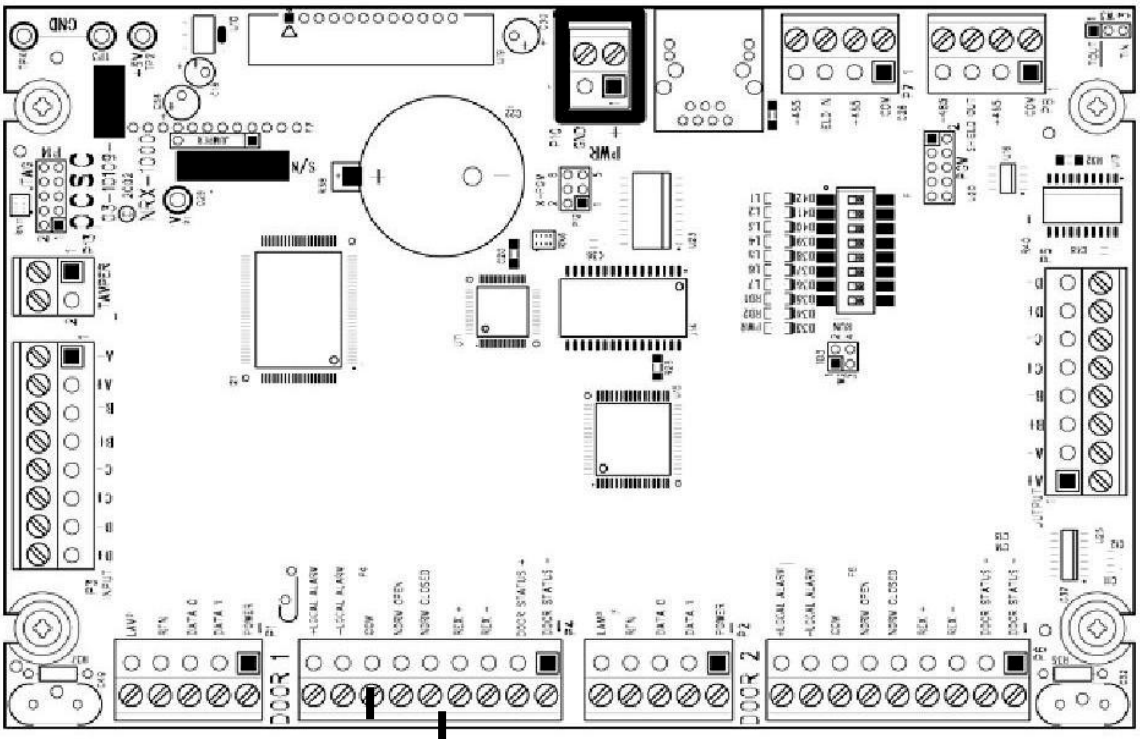

COMUN

N/C

CHAPA MAGNETICA



Si utiliza CONTRA CHAPA ELECTRICA solo cambie el cable de N/C a la posicion de N/O (normalmente ABIERTO).
Nota.- fuente de alimentacion para chapa magnetica o contraelectrica debe ser independiente.

Departamento de Ingenieria Control de Acceso.